WYKAZ OKIEN

NAZWA	POZIOM OKNA	SCHEMAT OKNA	ŚWIATŁO OTWORU L x H (cm)	ZESTAWY szt.	OPIS	ELEWACJA
O 1	+ 1,40		120 x 150	4	okno z aluminium ; uchylne; dwuszybowe rama w kolorze szarym RAL 7037	południowa
O 2	+3,30		150 x 200	4	zestaw okienny ze szkła profilowanego; szklenie standardowe poziome podwójne, rama izolowana termicznie w kolorze szarym RAL7037	północna
O 3	+3,30		150 x 245	3	zestaw okienny ze szkła profilowanego; szklenie standardowe poziome podwójne, rama izolowana termicznie w kolorze szarym RAL7037	zachodnia południowa
pasmo świetlne	dach		300 x 120	3	poasmo świetlne 300x120 cm z poliwęglanu dwukomorowego z cokołem z blachy aluminiowej izolowanym termicznie w kolorze szarym RAL 7037. (świetlik w dostawie z cokołem)	dach

WYKAZ DRZWI

NAZWA	POZIOM	SCHEMAT DRZWI	MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H (cm)	WYMIARY OTWORU L x H (cm)	ZESTAWY szt.	OPIS	ELEWACJA
D 1	±0,00		90x200(286)	108x286	1 lewe	drzwi zewn.aluminiowe, ocieplone 90x200(286) z doświetlem, z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym, samozamykaczem, w kol. niebieskim RAL 5015	południowa
D 2	±0,00		250 x 250	260 x 255	1 lewe	brama stal.dwuskrzydłowa 250x250 ocieplona z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym i samozamy-kaczem i blokadą skrzydeł w kol. niebieskim RAL 5015	południowa
D 3	+2,40		200x250 (wymiar przejścia)	200x250	1	brama rolowana stalowa 200x250 ocieplona pianką poliuretanową (pasmo świetlne na wysokości oczu); z napędem elektrycznym i możliwością manual. podnoszenia, z syst. bezpieczeństwa i blokadą zamknięcia od wewnątrz. w kol. niebieskim RAL 5015	wschodnia

UWAGA:
minimalne światło przejścia w drzwiach wynosi 90cm

WYKAZ EL. STALOWYCH

OZNACZENIE	NAZWA	WYMIARY	SZT.	uwagi
Dr 1	drabina zewnętrzna systemowa z kabłąkiem, ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze naturalnym; szerokość minimalna 50cm	dł. całkowita drabiny-725cm; dł.kabłąka 475cm	1	w dł. uchwytów ściennych uwzględnić gr.ocieplenia ściany-10cm
Dr 2	drabina zewnętrzna systemowa z kabłąkiem, ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze naturalnym; szerokość minimalna 50cm	dł. całkowita drabiny-390cm; dł.kabłąka 165cm	1	w dł. uchwytów ściennych uwzględnić gr.ocieplenia ściany-10cm
Dr 3	drabina zewnętrzna systemowa z kabłąkiem, ze stali odpornej na korozję; szerokość minimalna 50cm	dł. całkowita 317cm	1	w dł. uchwytów ściennych uwzględnić gr.ocieplenia ściany-10cm
W-1	wycieraczka skrzynkowa z rusztem siatkowym do osadzenia w nawierzchni z kostki brukowej	60x40	1	

EL. PREFABRYKOWANE:
-BELKI NADPROŻOWE "L19"

L19-150/D - szt.3

SCHEMAT BARIERKI ZEWNĘTRZNEJ SYSTEMOWEJ Bz-1 DŁ. ~42,0 mb (WYMIARY W mm) SKALA 1:10

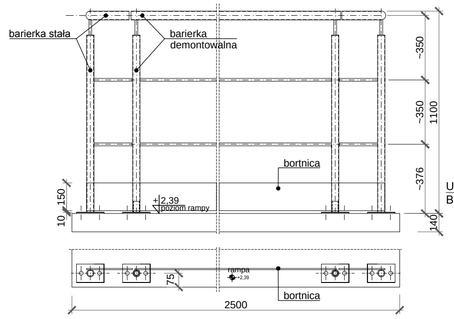

DASZEK D-1 SYSTEMOWY Z POLIWĘGLANU NA STALOWYCH WSPORNIKACH W KOLORZE SZARYM RAL 9006

300x80 cm - szt.1

Uwaga: elementy mocujące daszek do konstrukcji budynku powinny być zakotwione przed wykonaniem ocieplenia.
Długość wsporników powinna uwzględniać gr. ocieplenia ~10cm

Uwaga:
Barierki ze stali odpornej na korozję.

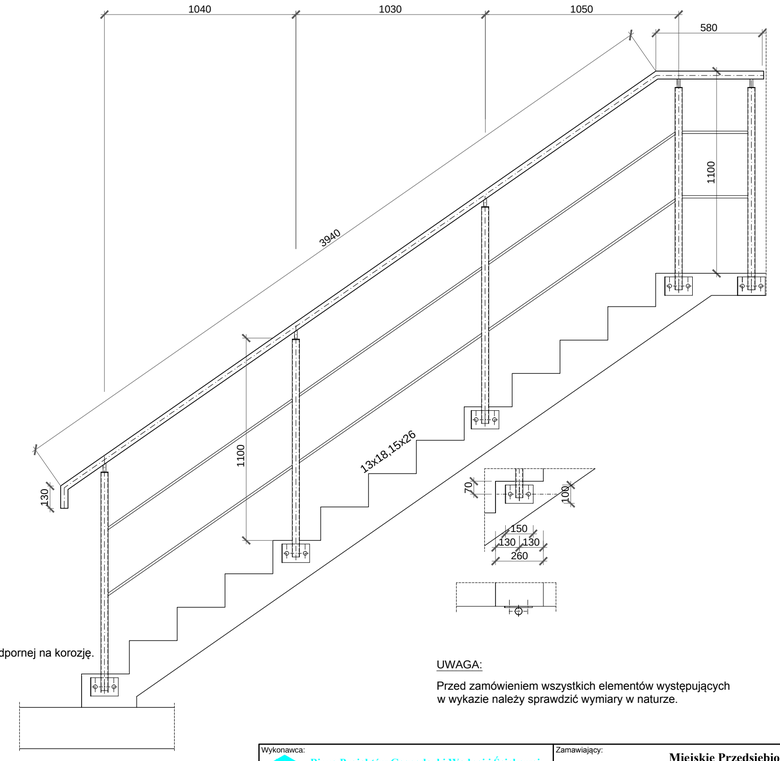

UWAGA:

Przed zamówieniem wszystkich elementów występujących w wykazie należy sprawdzić wymiary w naturze.

Wykonawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3		Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask	
Projektant: mgr inż.arch. Jerzy Nowosielski upr. nr 399/67 specjalność: architektoniczna	Podpis:	Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku	
Opracował: techn. Agnieszka Perska	Podpis:		
Sprawdzający: inż. Jerzy Taracha upr. nr 752/64 specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna	Podpis:	Obiekt: Ob.2 Budynek sitopiaskownika	
	Podpis:	Nazwa rysunku: Wykazy.	
Data: listopad 2015	Stadium: projekt wykonawczy	Branża: architektoniczna	Skala: - / Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: A-16