WYKAZ OKIEN

OZNACZENIE	POZIOM OKNA	SCHEMAT OKNA	ŚWIATŁO OTWORU L x H (cm)	ZESTAWY szt.	OPIS	ELEWACJA
O 1	+ 0,80		120 x 120	2	zestaw okienny ze szkła profilowanego; szklenie standardowe pionowe, podwójne, rama izolowana termicznie w kolorze szarym RAL7037	zachodnia
O 2	+0,80		150 x 120	2	zestaw okienny ze szkła profilowanego; szklenie standardowe pionowe, podwójne, rama izolowana termicznie w kolorze szarym RAL7037	północna
O 3	+1,50		240 x 120	1	zestaw okienny ze szkła profilowanego; szklenie standardowe pionowe podwójne, rama izolowana termicznie w kolorze szarym RAL7037	zachodnia
O 4	+0,80		100 x 120	2p | 1l 3	okno z aluminium ; rozwieralno- uchylne; dwuszybowe rama w kolorze szarym RAL 7037	południowa

WYKAZ DRZWI

OZNACZENIE	POZIOM	SCHEMAT DRZWI	MIN.ŚWIATŁO PRZEJŚCIA L x H (cm)	WYMIARY OTWORU L x H (cm)	ZESTAWY szt.	OPIS	ELEWACJA
D 1	±0,00		90x200	108x209	1 lewe	drzwi zewn.aluminiowe, ocieplone 90x200 o podwyższonej izolacyjności akustycznej z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym, samozamykaczem, w kol. niebieskim RAL 5015	północna
D 2	±0,00		90x200(240)	108x245	1 lewe	drzwi zewn.aluminiowe, ocieplone 90x200(245) z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym, samozamykaczem, w kol. niebieskim RAL 5015	wschodnia
D 3	±0,00		260 x 240	270 x 245	1 lewe	brama stal.dwuskrzydłowa 260x240 ocieplona z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym i samozamy-kaczem i blokadą skrzydeł w kol. niebieskim RAL 5015	wschodnia
D 4	±0,00		200+90x235(200+35)	310 x 240	brama-lewe; drzwi-prawe	zestaw - brama stal. dwuskrzydłowa 200x235 + drzwi stalowe z doświetlem 90x200(235). Brama i drzwi ocieplone z uszczelką obwiednią, zamkiem bębenkowym i samozamykaczem i blokadą skrzydeł w kol. niebieskim RAL 5015	wschodnia
D 3	+2,40		200x250 (wymiar przejścia)	200x250	1	brama rolowana stalowa 200x250 ocieplona pianką poliuretanową (pasmo świetlne na wysokości oczu); z napędem elektrycznym i możliwością manual. podnoszenia, z syst. bezpieczeństwa i blokadą zamknięcia od wewnątrz. w kol. niebieskim RAL 5015	wschodnia

UWAGA:
minimalne światło przejścia w drzwiach wynosi 90cm

WYKAZ EL. STALOWYCH

OZNACZENIE	NAZWA	WYMIARY	SZT.	uwagi
Dr 1	drabina zewnętrzna systemowa z kabłąkiem, ze stali ocynkowanej ogniowo w kolorze naturalnym; szerokość minimalna 50cm	dł. całkowita drabiny-440cm; dł.kabłąka 190cm	1	w dł. uchwytów ściennych uwzględnić gr.ocieplenia ściany-10cm
W-1	wycieraczka skrzynkowa z rusztem siatkowym do osadzenia w nawierzchni betonowej	60x40	2	

SCHEMAT BARIERKI WEWNĘTRZNEJ SYSTEMOWEJ Bw-1 DŁ. ~3,80 mb (WYMIARY W mm) SKALA 1:10

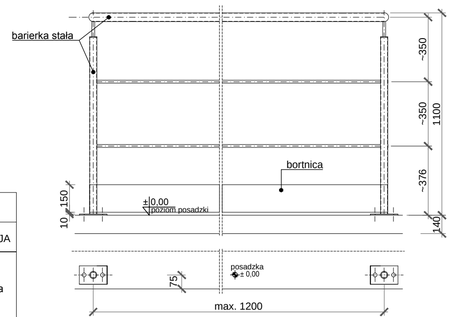

Uwaga:
Barierki ze stali odpornej na korozję.

SCHEMAT BARIERKI WEWNĘTRZNEJ SYSTEMOWEJ Bw-2 DŁ.~13,20 mb (WYMIARY W mm) SKALA 1:10

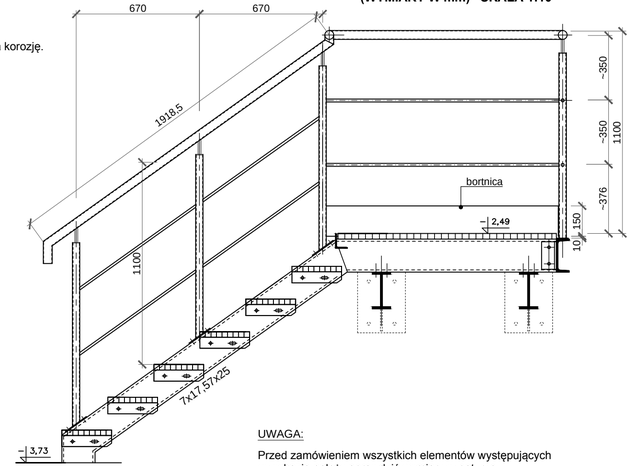

UWAGA:

Przed zamówieniem wszystkich elementów występujących w wykazie należy sprawdzić wymiary w naturze.

DASZEK D-1 SYSTEMOWY Z POLIWĘGLANU NA STALOWYCH WSPORNIKACH W KOLORZE SZARYM RAL 9006

160x80 cm - szt.1

Uwaga: elementy mocujące daszek do konstrukcji budynku powinny być zakotwione przed wykonaniem ocieplenia.
Długość wsporników powinna uwzględniać gr. ocieplenia ~10cm

EL. PREFABRYKOWANE:
-BELKI NADPROŻOWE "L19"

L19-120/N - szt.6
L19-150/N - szt.4
L19-180/N - szt.4
L19-150/D - szt.4

Wykonawca:
Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask

Projektant:
mgr inż.arch. Jerzy Nowosielski
upr. nr 399/67
specjalność: architektoniczna
Podpis:

Opracował:
techn. Agnieszka Perska
Podpis:

Sprawdzający:
inż. Jerzy Taracha
upr. nr 752/64
specjalność: konstrukcyjno-inżynieryjna
Podpis:

Podpis:

Inwestycja:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku

Obiekt:
Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Nazwa rysunku:
Wykazy.

Data:	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr archiwalny:	Nr rysunku:
listopad 2015	projekt wykonawczy	architektoniczna	-	7135	A-22