RZUT PRZYZIEMIA

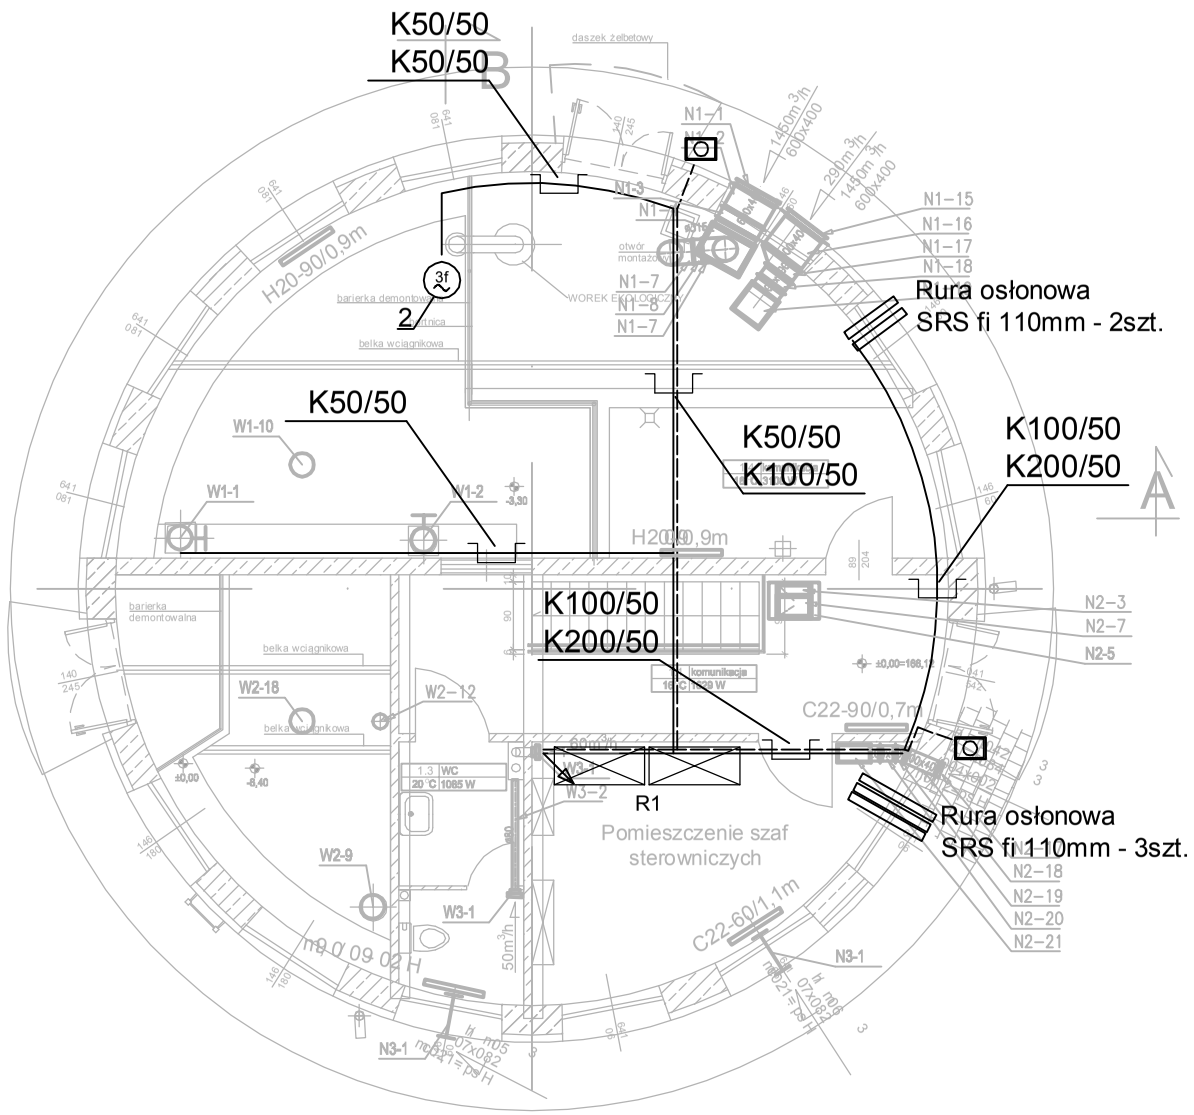

LEGENDA:

↗	Przepust kablowy
K100/50	Koryto kablowe perforowane ocynkowane szer. 100mm, wys. 50mm
K200/50	Koryto kablowe perforowane ocynkowane szer. 200mm, wys. 50mm
- - - - - - -	Trasa kablowa instalacji PPOŻ
▣	Wyłącznik przeciwpożarowy
2	Napęd kraty rzadkiej typu zgrzebłowego z mechanicznym usuwaniem skratek.

Wykonawca: **Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3**			Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Tylna 9, 98-100 Łask
Projektant: mgr inż. Marek Szamocki upr. nr LOD/1911/PWOE/12 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:		Inwestycja: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Łasku
Opracował: mgr inż. Andrzej Miśkiewicz	Podpis:		Obiekt: **Pompownia ścieków i komora krat - obiekt nr 1**
Sprawdzający: mgr inż. Jan Cichocki upr. nr 162/89/WŁ specjalność instalacyjno-inżynieryjna	Podpis:		Nazwa rysunku: **Trasy kablowe**
Data: grudzień 2015	Stadium: Proj. Wykonawczy	Branża: Elektryczna	Skala: 1:100 / Nr archiwalny: 7135 / Nr rysunku: E-1_5